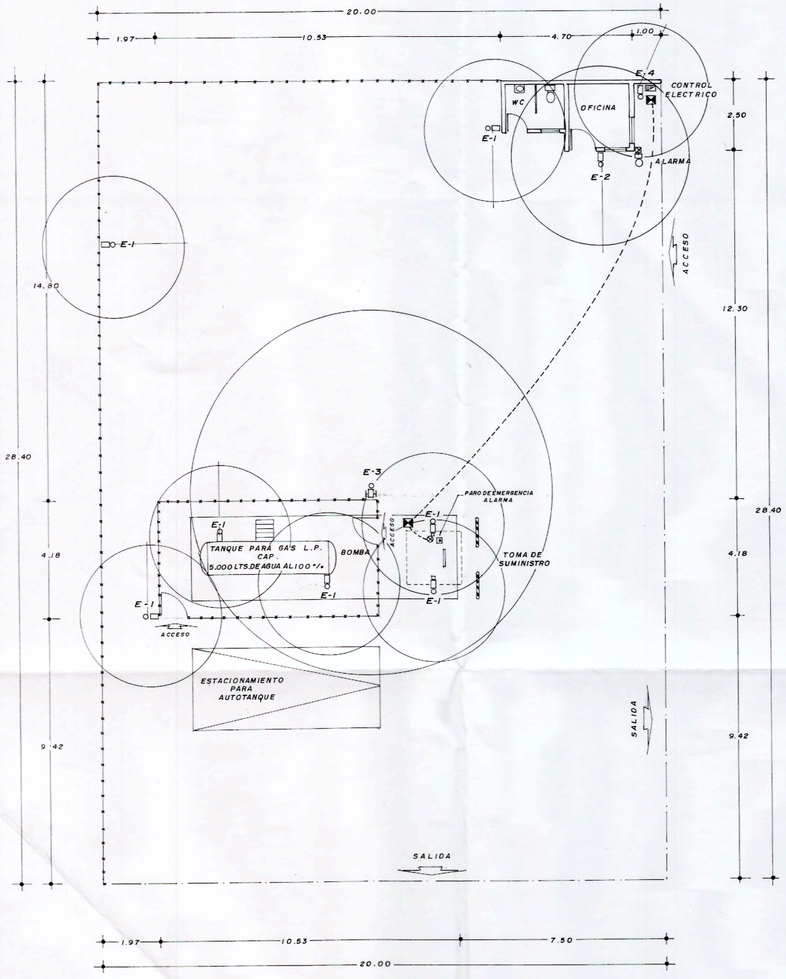

PLANTA DE DISTRIBUCION DE EXTINTORES
ESC. 1:100

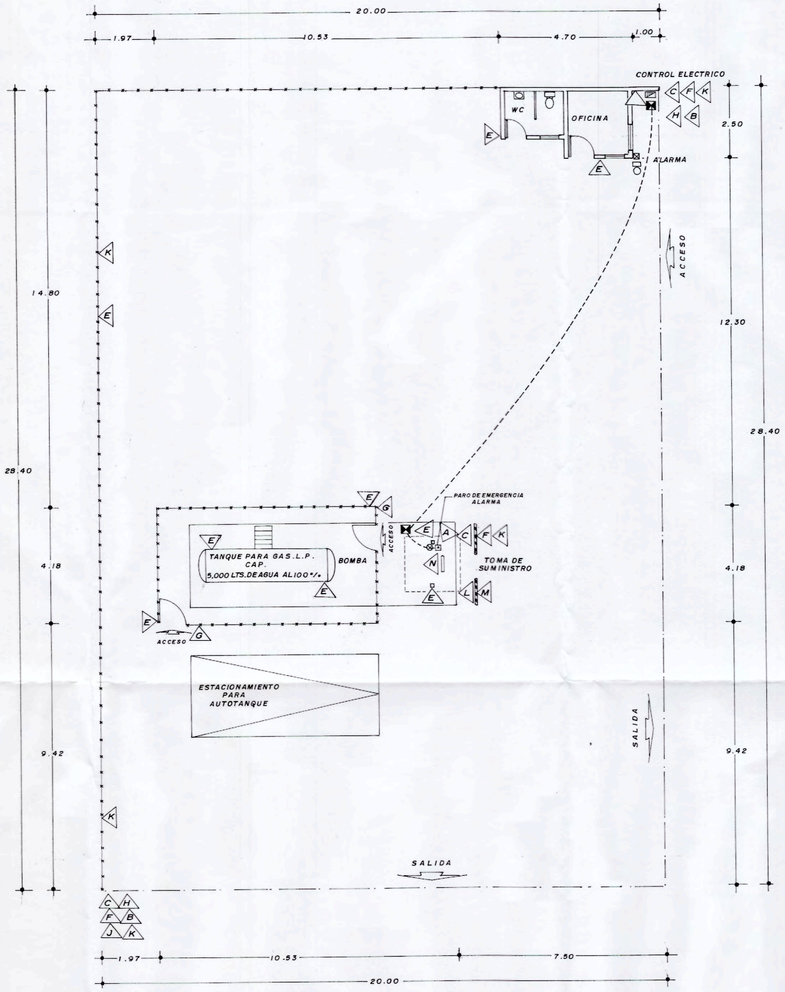

PLANTA DE DISTRIBUCION DE LETREROS
ESC. 1:100

CLAVE	ROTULOS PREVENTIVOS
A	ALARMA CONTRA INCENDIO
B	PROHIBIDO ESTACIONARSE
C	PROHIBIDO FUMAR
D	HIDRANTE
E	EXTINTOR
F	PELIGRO GAS INFLAMABLE
G	SE PROHIBE EL PASO A VEHICULOS O PERSONAS NO AUTORIZADAS
H	SE PROHIBE ENCENDER FUEGO
I	CODIGO DE COLORES
J	SALIDA DE EMERGENCIA
K	VELOCIDAD MAXIMA = 10 KM/H
L	APAGUE SU MOTOR ANTES DE INICIAR LA CARGA
M	PROHIBIDO CARGAR GAS CON PERSONAS A BORDO
N	INSTRUCCION DE OPERACION

UBICACION DE EXTINTORES		
EN AREA DE RECEPCION	1	UNO EN ZONA DE AUTOTANQUE
EN ZONA DE ALMACENAMIENTO	2	DOS EN EL TANQUE
EN ACCESO A ALMACENAMIENTO	1	UNO DE CARRETILLA EN PATIO
EN AREA DE SUMINISTRO	2	UNO A CADA LADO DE LA TOMA
EN OFICINA Y BAÑO	2	UNO A CADA LADO
EN CONTROL ELECTRICO	1	UNO EN AREA DE TABLEROS
EN LINDERO	1	UNO EN LINDERO OESTE

COBERTURA DE EXTINTORES				
TIPO	CAPACIDAD Kgs.	COBERTURA Ø mts.	FACTOR DE RIESGO	SIMBOLO
ABC = FOSFATO DE MONOAMONICO	9.00	5.37	0,3	E-1
ABC = FOSFATO DE MONOAMONICO	9.00	6.58	0,2	E-2
ABC = FOSFATO DE MONOAMONICO	50.00	12.65	0,3	E-3
C = BIOXIDO DE CARBONO	9.00	4.75	0,3	E-4
C = BIOXIDO DE CARBONO	9.00	5.85	0,2	E-5

SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
E-1 E-2	EXTINTOR MANUAL TIPO ABC (FOSFATO DE MONOAMONICO) 9 Kgs.
E-3	EXTINTOR DE CARRETILLA TIPO ABC (FOSFATO DE MONOAMONICO) 50 Kgs.
E-4 E-5	EXTINTOR MANUAL TIPO C (BIOXIDO DE CARBONO) 9 Kgs.
	BOTON DE ALARMA Y PARO DE EMERGENCIA (PARO TOTAL)
	ALARMA
	REGISTROS, TABLERO Y GABINETE PARA CONTROL ELECTRICO
	ALIMENTACION ELECTRICA PARA CONTROL DE ALARMA - PARO DE EMERGENCIA

ESTACION DE GAS L.P.
CON ALMACENAMIENTO FIJO
TIPO B SUBTIPO B1. GRUPO I

PERMISO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA DISTRIBUCION DE GAS L.P. A CARBURACION No.

PROPIEDAD DE:
ZAGAS DE PENASCO S.A. de C.V.

UBICACION: CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 54 Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE PITIQUITO, SONORA

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
ENRIQUE ZAVALA CUEVAS

DICTAMINO
ISMAEL DIAZ VANEGAS
UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS
ACREDITACION E.M.A.UVSELP. - 042
APROBACION S.E.UVSELP-042-C

DISEÑO CONTRA INCENDIO
ING. JESUS LARA GONZALEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 502173 - D.G.P. - S.E.P.
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

ESCALA : INDICADA
COTAS : EN METROS
DIBUJO : W. FRIAS G.
REVISO ISMAEL DIAZ V.
FECHA OCTUBRE DE 2012
PLANO No. CSFSA-13 -A2012-DG-04
CONTENIDO
PROYECTO CONTRA INCENDIO