




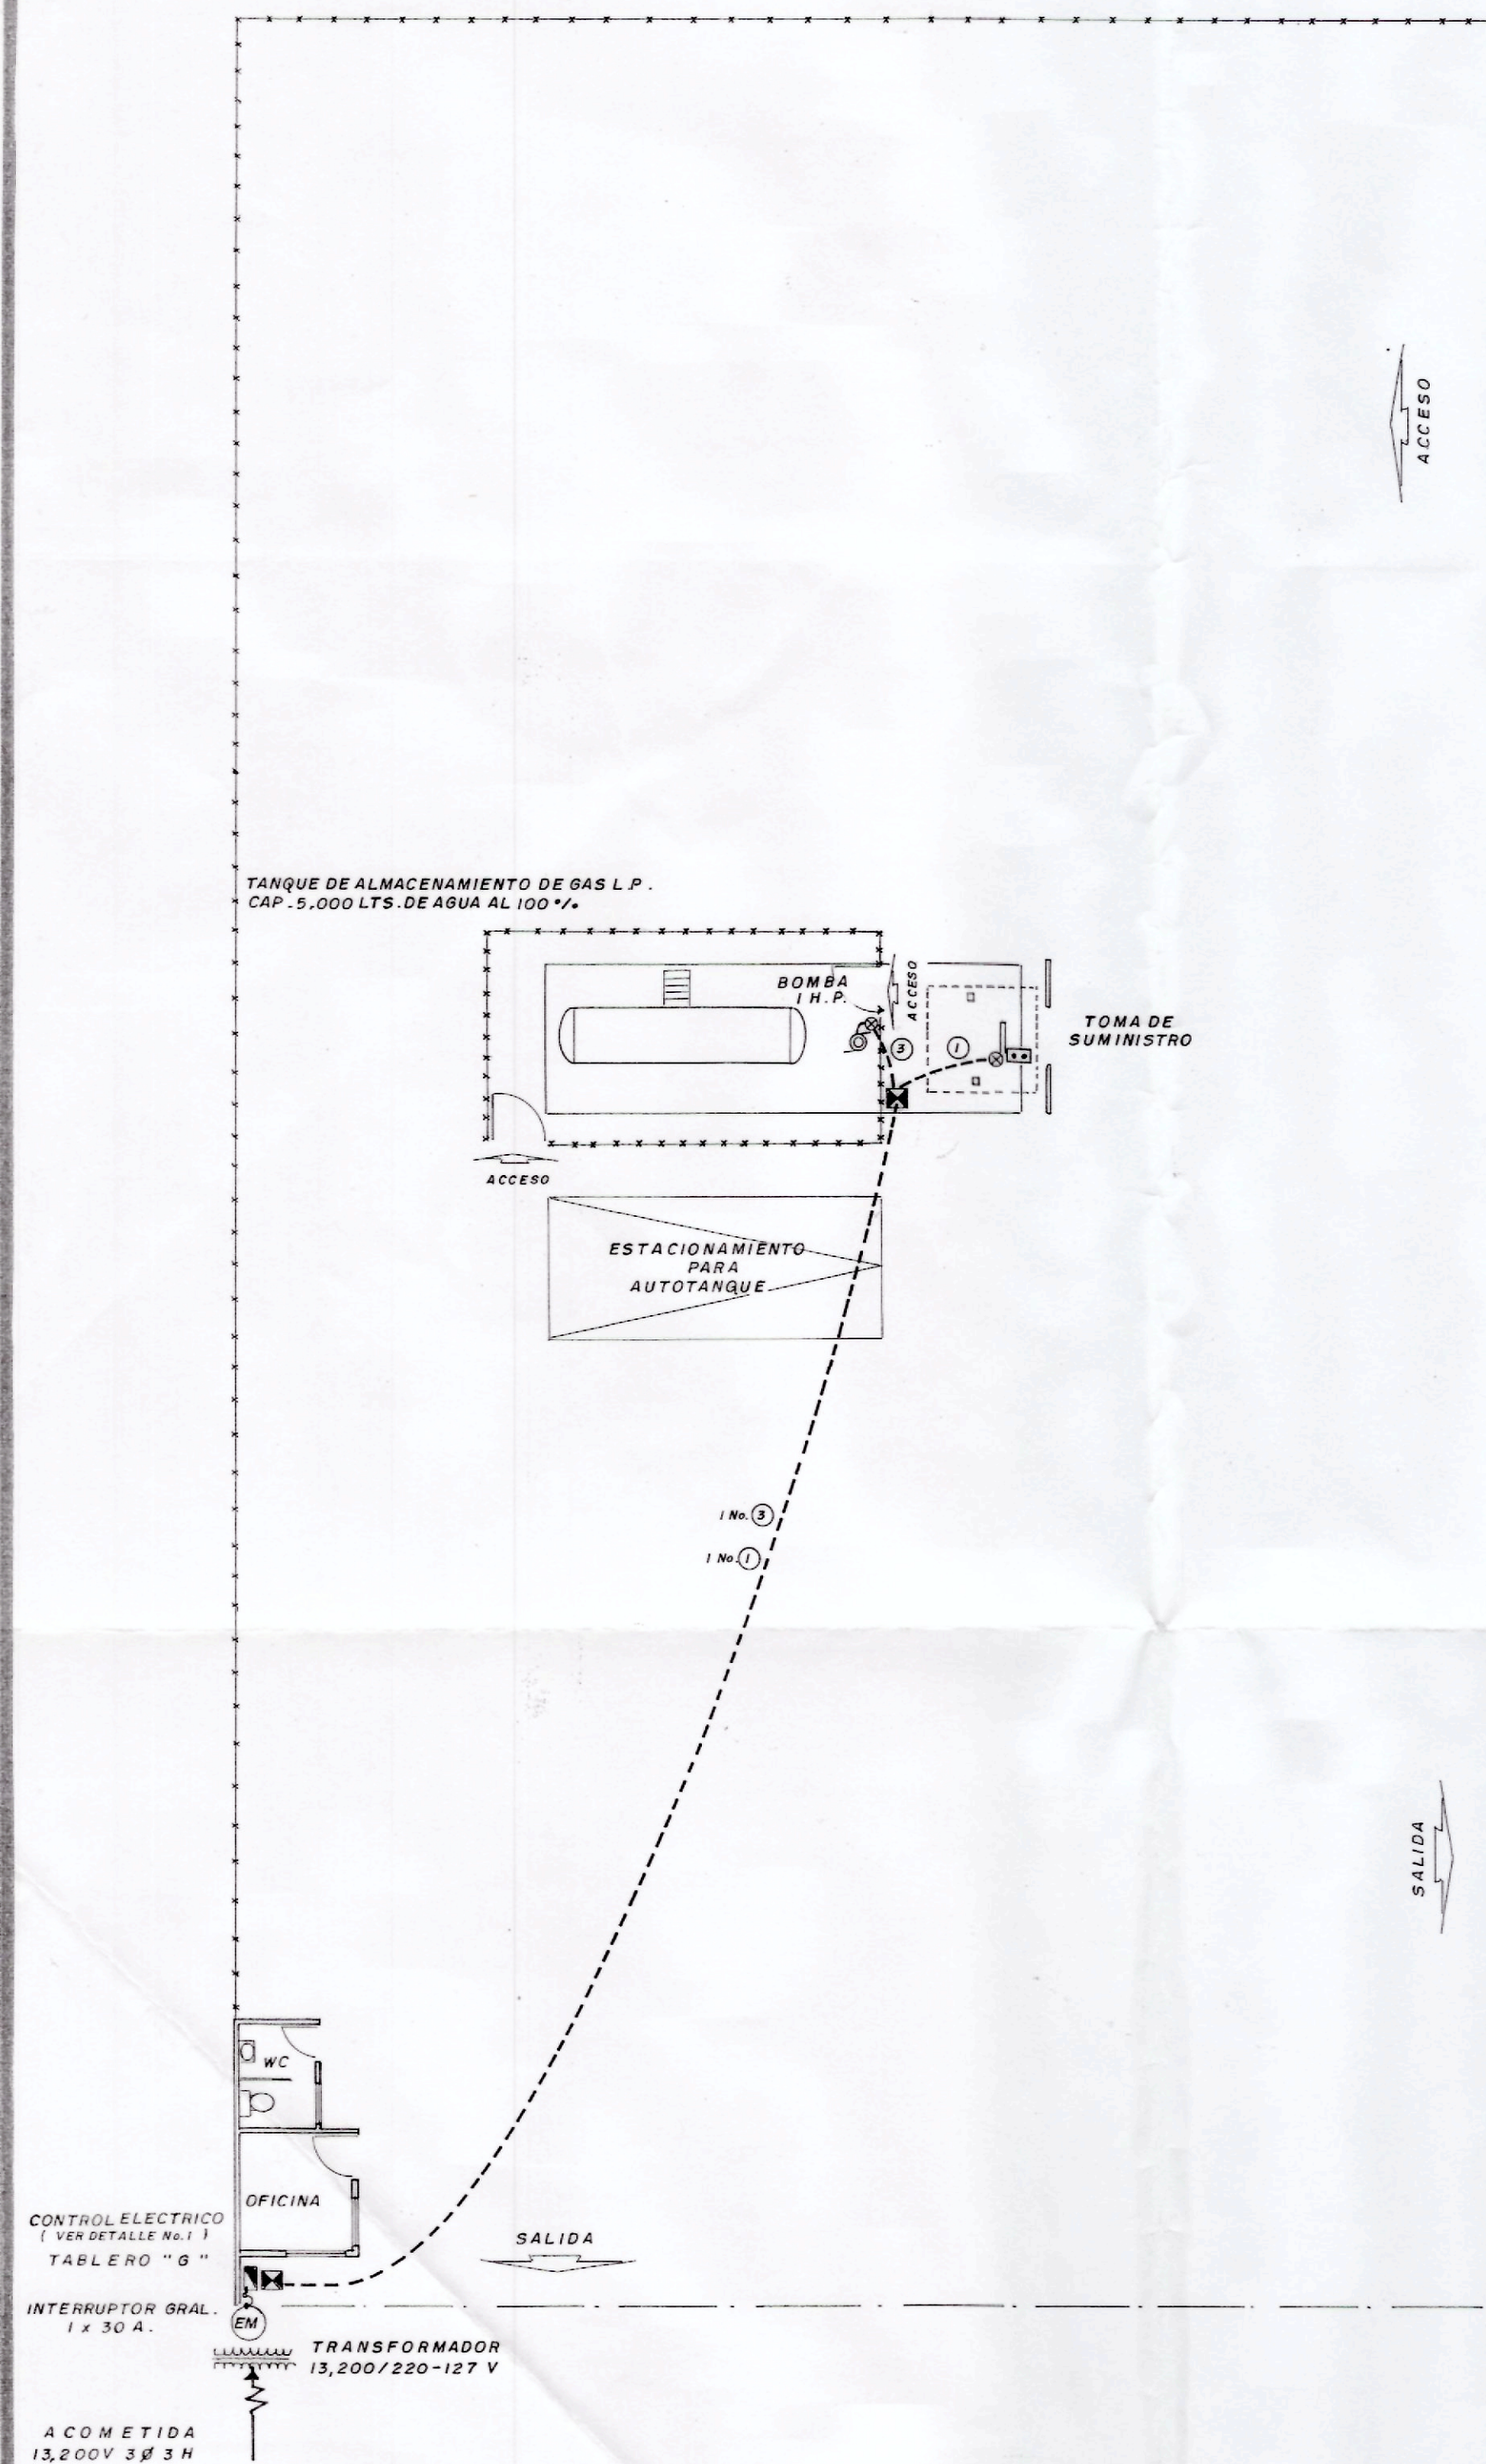

PLANTA DE DISTRIBUCION DE FUERZA
(S/E)

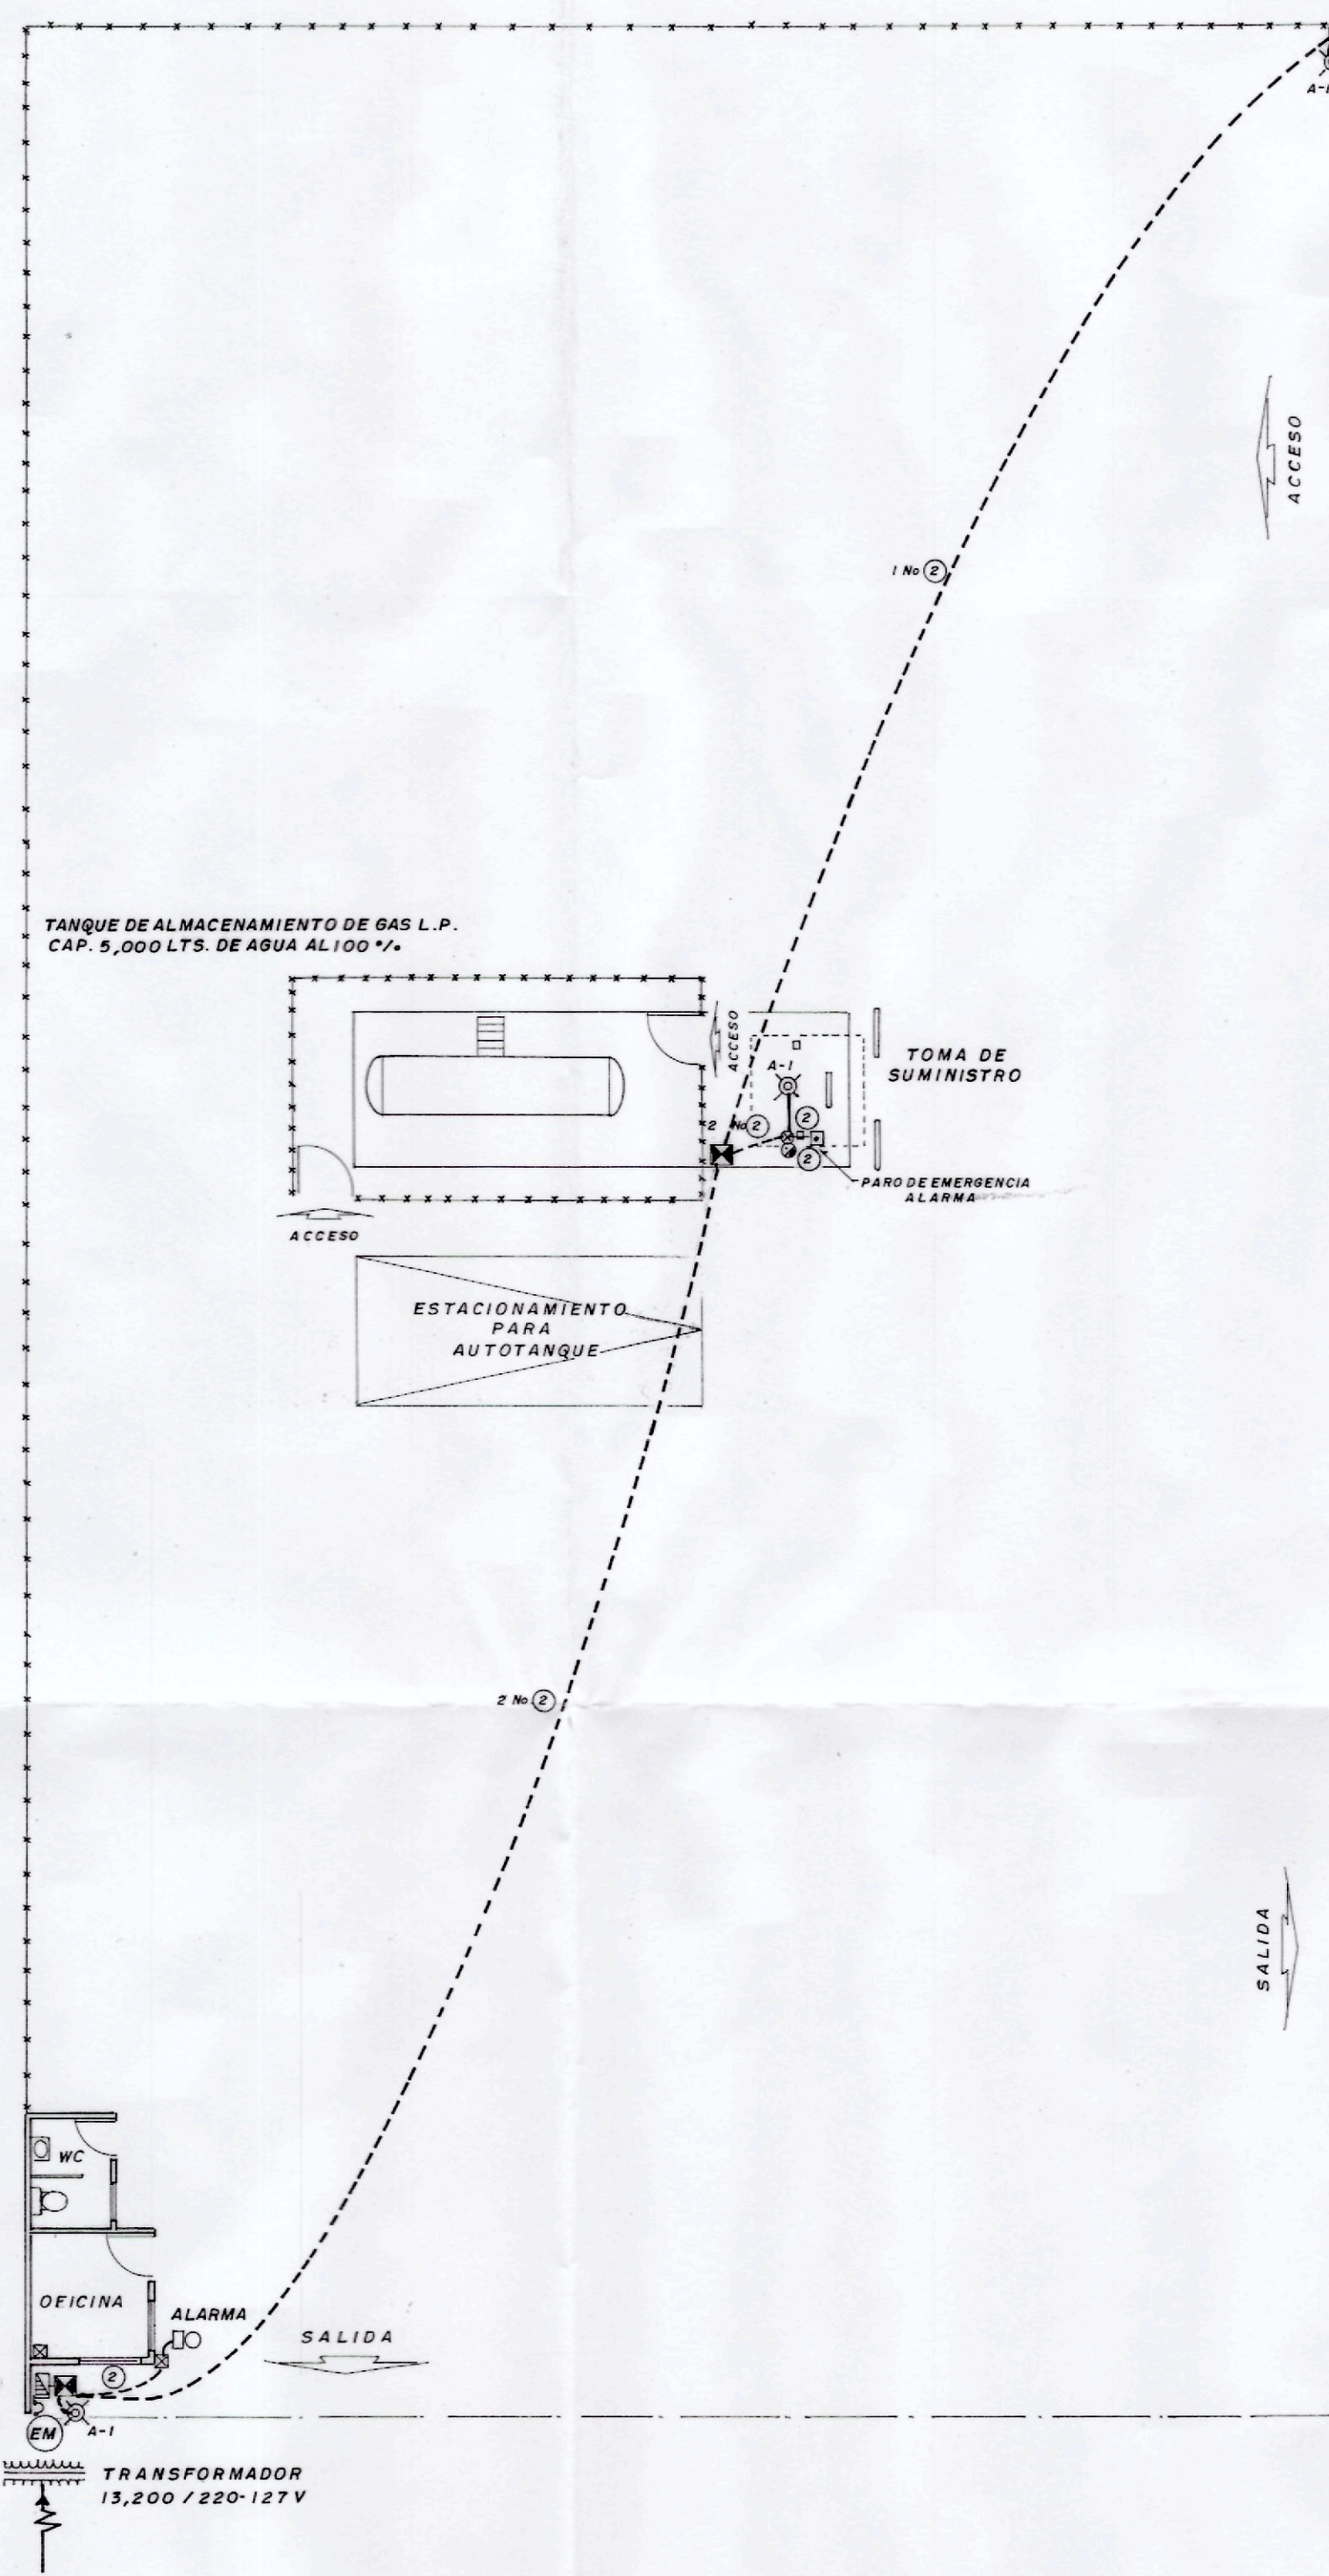


PLANTA DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO
(S/E)

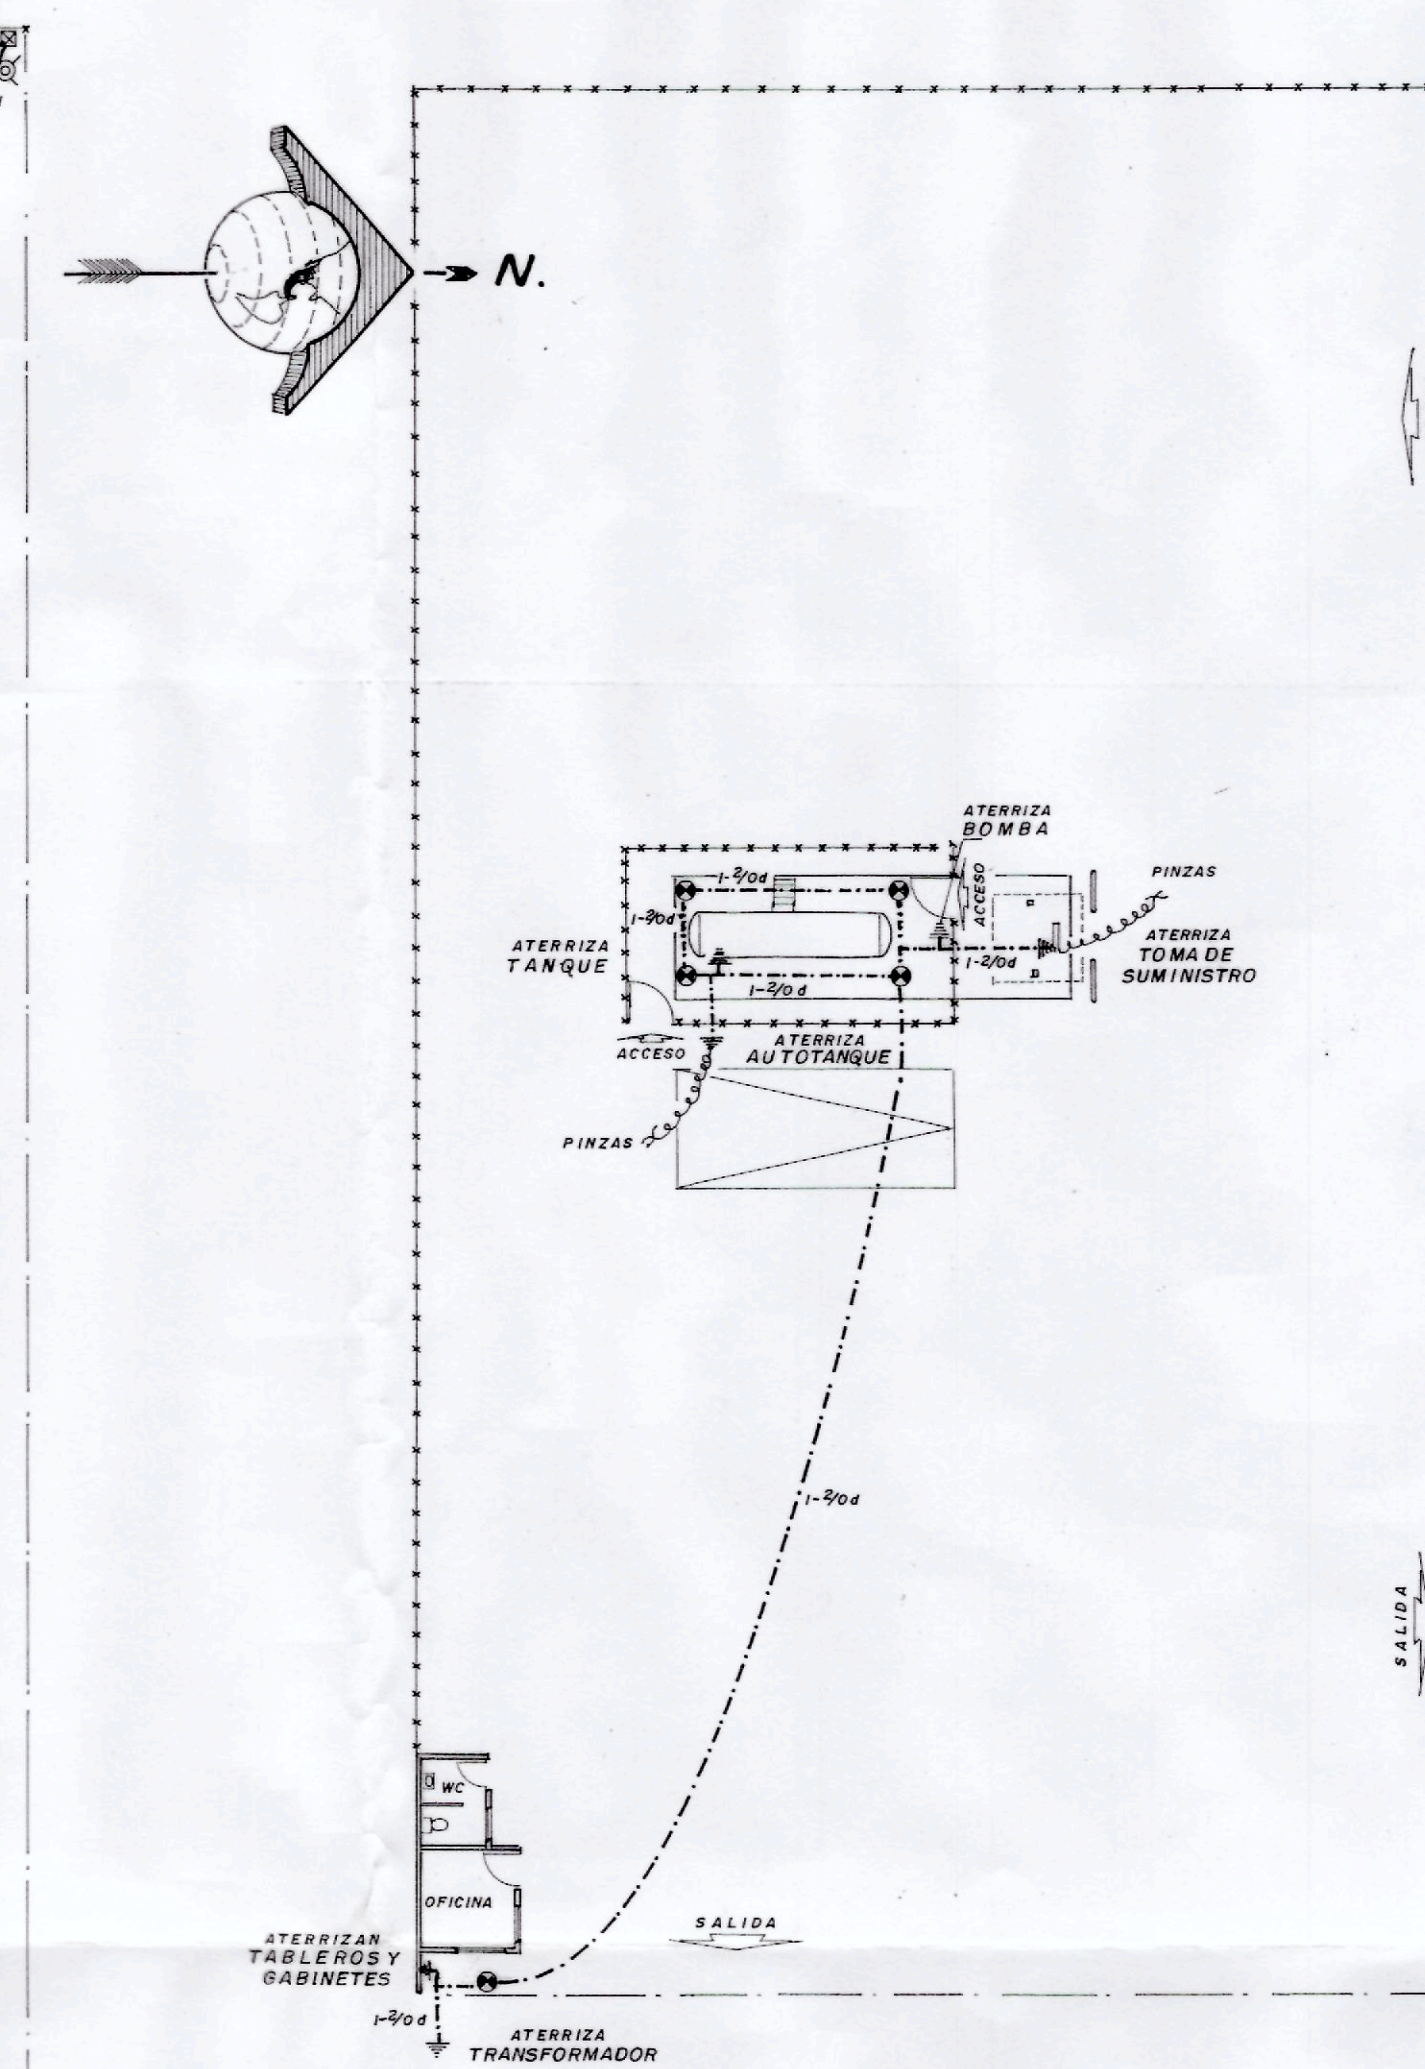


PLANTA - SISTEMA DE TIERRAS
(S/E)

No.	DESTINO	No.
1	A ILUMINACION DE ACCESO, SALIDA Y TOMA DE SUMINISTRO	1 No. 2
2	A ESTACION DE BOTON PARO DE EMERGENCIA EN TOMA	No. 2
3	A BOMBA PARA GAS L.P. (FUERZA)	No. 3
4	A ESTACION DE BOTONES PARO-ARRANCAR EN TOMA	No. 1
5	A ALARMA	No. 2
6	A ILUMINACION DE OFICINA Y BAÑO	No. 2

LETRA	DESCRIPCION
A	EQUIPO DE MEDICION
B	INTERRUPTOR GENERAL "G"
C	TABLERO "B" (FUERZA)
D	TABLERO "A" (ALUMBRADO)
E	ARRANCADOR DE BOMBA PARA GAS L.P.
F	CONTACTOR PARO DE EMERGENCIA - ALARMA
G	DUCTO REGISTRO CUADRADO DE LAMINA DE 15 x 15 cms.
H	ELECTROREGISTRO CONDUIT A.P.E. CON SELLO E.Y.S.
I	TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA

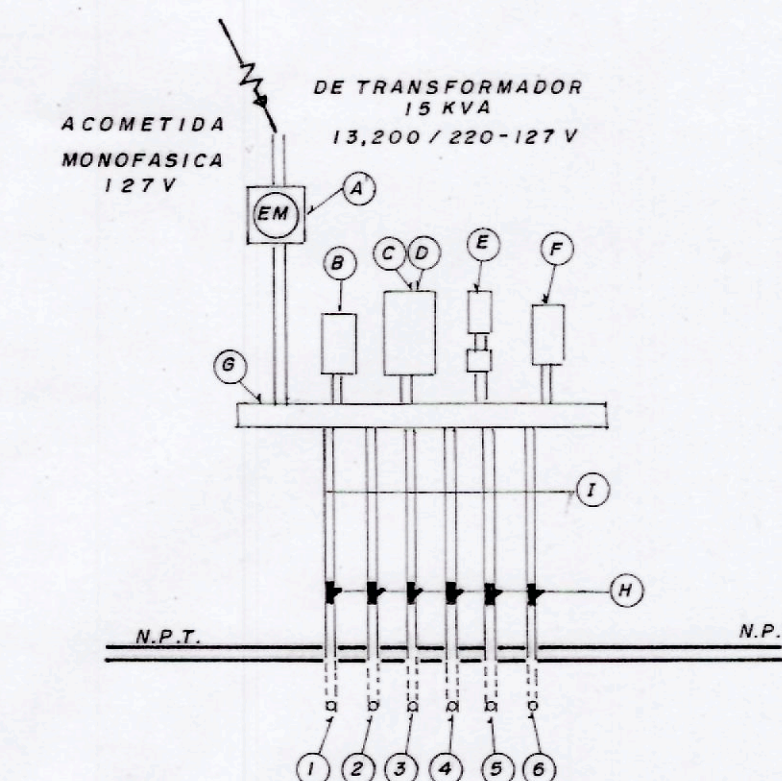

DETALLE No. 1
CONTROL ELECTRICO (S/E)

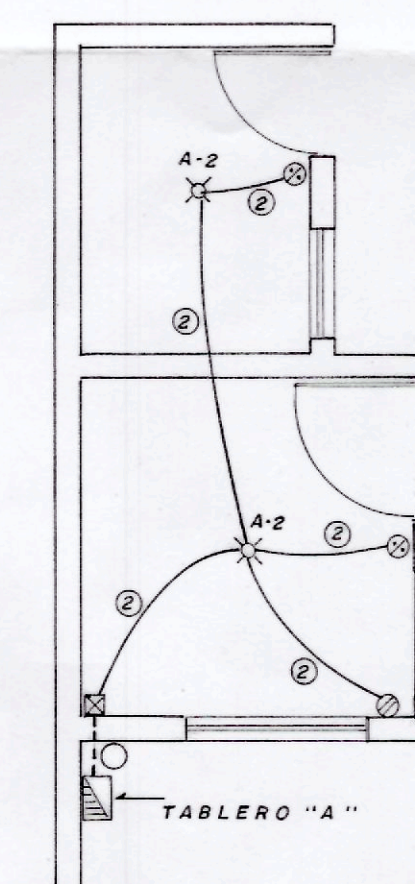

DETALLE No. 2
OFICINA Y BAÑO (S/E)

CLAVE	EQUIPO	CARGA INSTALADA	% UTILIZADO	CARGA REAL W.
ALARMA	TABLERO ALARMA	100	100	100
TAB. "A"	TAB. ALUMB. Y CONTACTOS	880	60	528
FUERZA	BOMBA PARA GAS L.P.	746	100	746
TOTAL CARGA INSTALADA =		1,726	TOTAL =	1,374
		SUBESTACION = 15 KVA.		

CIRCUITO	WATTS	AMP.	CED. DE CABL.	FASES
1	15	1	100	0.790
2	15	1	100	0.790
3	15	1	100	0.790
4	15	1	100	0.790
5	15	1	100	0.790
6	15	1	100	0.790
7	15	1	100	0.790
8	15	1	100	0.790
9	15	1	100	0.790
10	15	1	100	0.790
11	15	1	100	0.790
12	15	1	100	0.790
13	15	1	100	0.790
14	15	1	100	0.790
15	15	1	100	0.790
16	15	1	100	0.790
17	15	1	100	0.790
18	15	1	100	0.790
19	15	1	100	0.790
20	15	1	100	0.790
21	15	1	100	0.790
22	15	1	100	0.790
23	15	1	100	0.790
24	15	1	100	0.790
25	15	1	100	0.790
26	15	1	100	0.790
27	15	1	100	0.790
28	15	1	100	0.790
29	15	1	100	0.790
30	15	1	100	0.790
31	15	1	100	0.790
32	15	1	100	0.790
33	15	1	100	0.790
34	15	1	100	0.790
35	15	1	100	0.790
36	15	1	100	0.790
37	15	1	100	0.790
38	15	1	100	0.790
39	15	1	100	0.790
40	15	1	100	0.790
41	15	1	100	0.790
42	15	1	100	0.790
43	15	1	100	0.790
44	15	1	100	0.790
45	15	1	100	0.790
46	15	1	100	0.790
47	15	1	100	0.790
48	15	1	100	0.790
49	15	1	100	0.790
50	15	1	100	0.790
51	15	1	100	0.790
52	15	1	100	0.790
53	15	1	100	0.790
54	15	1	100	0.790
55	15	1	100	0.790
56	15	1	100	0.790
57	15	1	100	0.790
58	15	1	100	0.790
59	15	1	100	0.790
60	15	1	100	0.790
61	15	1	100	0.790
62	15	1	100	0.790
63	15	1	100	0.790
64	15	1	100	0.790
65	15	1	100	0.790
66	15	1	100	0.790
67	15	1	100	0.790
68	15	1	100	0.790
69	15	1	100	0.790
70	15	1	100	0.790
71	15	1	100	0.790
72	15	1	100	0.790
73	15	1	100	0.790
74	15	1	100	0.790
75	15	1	100	0.790
76	15	1	100	0.790
77	15	1	100	0.790
78	15	1	100	0.790
79	15	1	100	0.790
80	15	1	100	0.790
81	15	1	100	0.790
82	15	1	100	0.790
83	15	1	100	0.790
84	15	1	100	0.790
85	15	1	100	0.790
86	15	1	100	0.790
87	15	1	100	0.790
88	15	1	100	0.790
89	15	1	100	0.790
90	15	1	100	0.790
91	15	1	100	0.790
92	15	1	100	0.790
93	15	1	100	0.790
94	15	1	100	0.790
95	15	1	100	0.790
96	15	1	100	0.790
97	15	1	100	0.790
98	15	1	100	0.790
99	15	1	100	0.790
100	15	1	100	0.790

CIRCUITO	WATTS	AMP.	CED. DE CABL.	FASES
1	15	1	100	0.790
2	15	1	100	0.790
3	15	1	100	0.790
4	15	1	100	0.790
5	15	1	100	0.790
6	15	1	100	0.790
7	15	1	100	0.790
8	15	1	100	0.790
9	15	1	100	0.790
10	15	1	100	0.790
11	15	1	100	0.790
12	15	1	100	0.790
13	15	1	100	0.790
14	15	1	100	0.790
15	15	1	100	0.790
16	15	1	100	0.790
17	15	1	100	0.790
18	15	1	100	0.790
19	15	1	100	0.790
20	15	1	100	0.790
21	15	1	100	0.790
22	15	1	100	0.790
23	15	1	100	0.790
24	15	1	100	0.790
25	15	1	100	0.790
26	15	1	100	0.790
27	15	1	100	0.790
28	15	1	100	0.790
29	15	1	100	0.790
30	15	1	100	0.790
31	15	1	100	0.790
32	15	1	100	0.790
33	15	1	100	0.790
34	15	1	100	0.790
35	15	1	100	0.790
36	15	1	100	0.790
37	15	1	100	0.790
38	15	1	100	0.790
39	15	1	100	0.790
40	15	1	100	0.790
41	15	1	100	0.790
42	15	1	100	0.790
43	15	1	100	0.790
44	15	1	100	0.790
45	15	1	100	0.790
46	15	1	100	0.790
47	15	1	100	0.790
48	15	1	100	0.790
49	15	1	100	0.790
50	15	1	100	0.790
51	15	1	100	0.790
52	15	1	100	0.790
53	15	1	100	0.790
54	15	1	100	0.790
55	15	1	100	0.790
56	15	1	100	0.790
57	15	1	100	0.790
58	15	1	100	0.790
59	15	1	100	0.790
60	15	1	100	0.790
61	15	1	100	0.790
62	15	1	100	0.790
63	15	1	100	0.790
64	15	1	100	0.790
65	15	1	100	0.790
66	15	1	100	0.790
67	15	1	100	0.790
68	15	1	100	0.790
69	15	1	100	0.790
70	15	1	100	0.790
71	15	1	100	0.790
72	15	1	100	0.790
73	15	1	100	0.790
74	15	1	100	0.790
75	15	1	100	0.790
76	15	1	100	0.790
77	15	1	100	0.790
78	15	1	100	0.790
79	15	1	100	0.790
80	15	1	100	0.790
81	15	1	100	0.790
82	15	1	100	0.790
83	15	1	100	0.790
84	15	1	100	0.790
85	15	1	100	0.790
86	15	1	100	0.790
87	15	1	100	0.790
88	15	1	100	0.790
89	15	1	100	0.790
90	15	1	100	0.790
91	15	1	100	0.790
92	15	1	100	0.790
93	15	1	100	0.790
94	15	1	100	0.790
95	15	1	100	0.790
96	15	1	100	0.790
97	15	1	100	0.790
98	15	1	100	0.790
99	15	1	100	0.790
100	15	1	100	0.790

CIRCUITO	WATTS	AMP.	CED. DE CABL.	FASES
1	15	1	100	0.790
2	15	1	100	0.790
3	15	1	100	0.790
4	15	1	100	0.790
5	15	1	100	0.790
6	15	1	100	0.790
7	15	1	100	0.790
8	15	1	100	0.790
9	15	1	100	0.790
10	15	1	100	0.790
11	15	1	100	0.790
12	15	1	100	0.790
13	15	1	100	0.790
14	15	1	100	0.790
15	15	1	100	0.790
16	15	1	100	0.790
17	15	1	100	0.790
18	15	1	100	0.790
19	15	1	100	0.790
20	15	1	100	0.790
21	15	1	100	0.790
22	15	1	100	0.790
23	15	1	100	0.790
24	15	1	100	0.790
25	15	1	100	0.790
26	15	1	100	0.790
27	15	1	100	0.790
28	15	1	100	0.790
29	15	1	100	0.790</