



AREA CLASIFICADA CLASE 1 DIVISION 1
GRUPO D, TODO EL ESPACIO DENTRO
CONTENEDOR DE LA MOTOBOMBA




2 NIVELES DE ALUMBRADO EN OFICINAS DE PLANTA BAJA



 JOSMAR EMULSIONES		SELLO
EVALUACIONES JOSMAR S.A.P.A. DE C.V. UNIDAD DE INSPECCION EN MATERIA DE ESTACIONES DE SERVICIO		
NUMERO DE APROBACION EN-06223 NUMERO DE APROBACION UNO-06222		
REVISION: 02	PROYECTO: F	
ESTE PLANO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SERVICIO, BAJO LA NORMA NOM-045-SENA-2016 SOBRE LA PROBABILIDAD DEFINITIVA DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES		
FECHA: 16/09/2022	NUMERO DE INSPECTOR: 15	
NUMERO / FIRMAS: 16/09/2022		
No. DICTAMEN: 15		

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

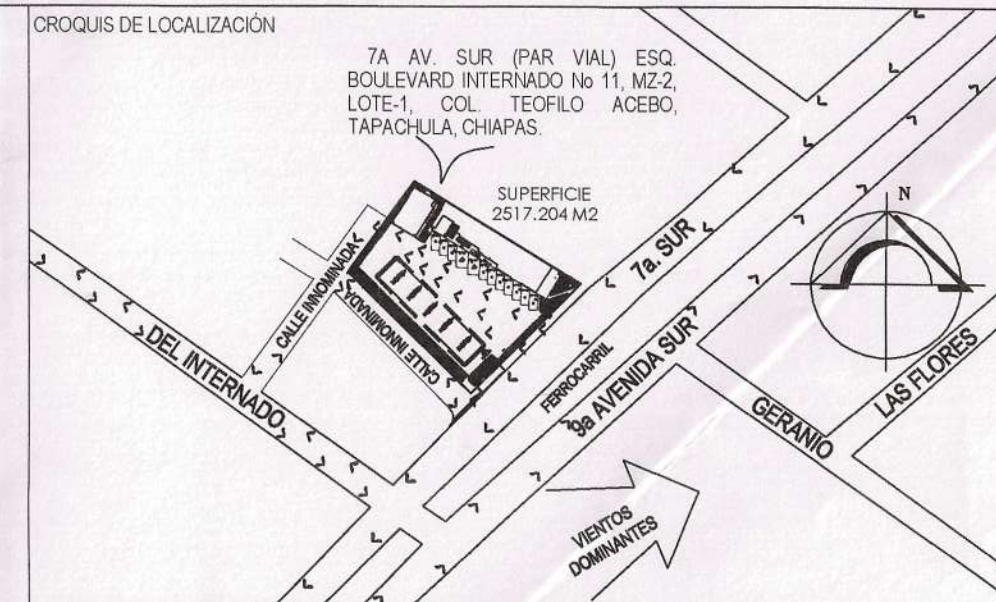

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1. EL CONDUCTOR A UTILIZAR SERA DE COBRE CON AISLAMIENTO TPO THHN/HVHN, 80%/75°C, 600 V.
2. LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DEBERAN TENER UNA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE SUFICIENTE PARA SUMINISTRAR ENERGIA A LAS CARGAS CONECTADAS.
3. EL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LOS CIRCUITOS DEBERAN NO DEBERA DE SER MENOR QUE EL REQUERIDO EN LA TABLA 250-122 DE LA NOM-001-SEDE-2012.
4. TODOS LOS GABINETES DE LAS LUMINARIAS DEBERAN ESTAR PUESTAS A TIERRA DE ACUERDO AL ART. 250 DE LA NOM-001-SEDE-2012.
5. TODAS LAS LUMINARIAS INSTALADAS EN LUGARES HUMEDOS O MOJADOS DEBEN LLEVAR EL MARCADO "USO EXTERIOR".
6. LA SUCESION DE MONTAJE DE LOS APAGADORES SERA LA SIGUIENTE:
 - COBRE PARED: 1,20 M S.N.P.T.
7. LOS CALCULOS DE ILUMINACION FUERON ANALIZADOS CON UNA LUNA DE PLAFON DE 3,00 M S.N.P.T.
8. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SEDE-2012).
9. LA INFORMACION PLASMADA EN ESTE PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE LA UBICACION DEFINITIVA DE ELEMENTOS Y TRONCACIONES DE CANALIZACIONES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS EN OBRA COMO RESULTADO DE LA COORDINACION Y/O SUPERVISION ENTRE CONTRATISTAS.

4 SIMBOLOGIA/LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO


-  LUMINARIA LED, TIPO SPOT, MARCA MAGIC, COLORES BLANCO, 3000 K, MOD. LUNA 18 F.L.T. S. DE 18 W, 127 V, CLAVE L6373-10.
-  LUMINARIA INSTALADA EN MURO, MARCA MAGIC, COLORES BLANCO, 6000 K, MOD. CEILING 250 REJILLA, DE 8 W, 127 V, CLAVE L5275-130.
-  LUMINARIA LED CANOPY, DE 0,45X0,35 m, GABINETE DE ALUMINIO TERMINADO COLO BLANCO, OPORFIDOR ELECTRONICO, 36 W, 127 V, 6000 K, MARCA L&I INDUSTRIES, MODELO: CRUS SE 55 50 UH.
-  LUMINARIA LED TIPO POSTE, 7 m, DE 1.021X0,41 m, CON CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION, 109 W, 4 000 K, 13 118 LU, 120-277 V, MARCA: PHILLIPS, MODELO: RX280-62-3NA5.
-  LUMINARIA LED TIPO SUPERFICIE 0,14x0,60 m, DE 17 W, 127 V, MARCA: LITHONIA, MODELO: BLNFP 20L ADP LP550.
-  LUMINARIA LED TIPO SUPERFICIE 0,14x1,20 m, DE 49 W, 127 V, MARCA: LITHONIA, MODELO: BLNFP 60L ADP G210 LP840.
-  LUMINARIA LED TIPO SOBREPORTE 0,07x1,21 m, A PRUEBA DE VAPOR, 48 W, 127 V, MARCA: LITHONIA, MODELO: XNVL 48 5000ML VOLT 50K BOCRI.
-  LUMINARIA LED TIPO SUPERFICIE, 1,21 m, 35 W, 127 V, 5000 K, MCA. LITHONIA, MODELO: CLX 48 5000ML HEF FDL MVOLT G210 50 BOCRI.
-  LUMINARIA LED WAL-PAC 0,42x2,25 m, GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO, RESISTENTE A LA CORROSION, COLOR NEUTRO DE 4 000 K, 80 W, 120-277 V, MARCA: EATON-LUMINAR FORMER COOPER LIGHTING, MODELO: WMLFZ25.
-  NIVEL
- INDICA NIVEL DE LUMINACION EN LUXES EN ESTE PUNTO

CUADRO DE AREAS

UBICACIÓN	ÁREA	%
PREDIO	2517.204 M2	100.00 %
ÁREA DE SERVICIOS ESTACION P.B.	297.41	11.82%
ÁREA DE OFICINAS P.A.	118.87	4.72%
CUARTO DE SUCIOS	5.75	0.23%
CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	5.33	0.21%
ÁREA DE TESCHUMBER	371.10	14.74%
ÁREA DE TANQUES	117.06	4.65%
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO	173.00	6.87%
ÁREA DE BANQUETAS	132.18	5.25%
ÁREA DE CIRCULACION	1128.50	44.84%
ÁREA VERDE TOTAL	174.52	6.93%

	AREA VERDE	
AREA VERDE A	30.70	1.22%
AREA VERDE B	31.48	1.25%
AREA VERDE C	40.82	1.62%
AREA VERDE D	4.93	0.19%
AREA VERDE E	10.35	0.41%
AREA VERDE F	56.24	2.23%
TOTAL	<u>174.52</u>	<u>6.93%</u>

SELLING

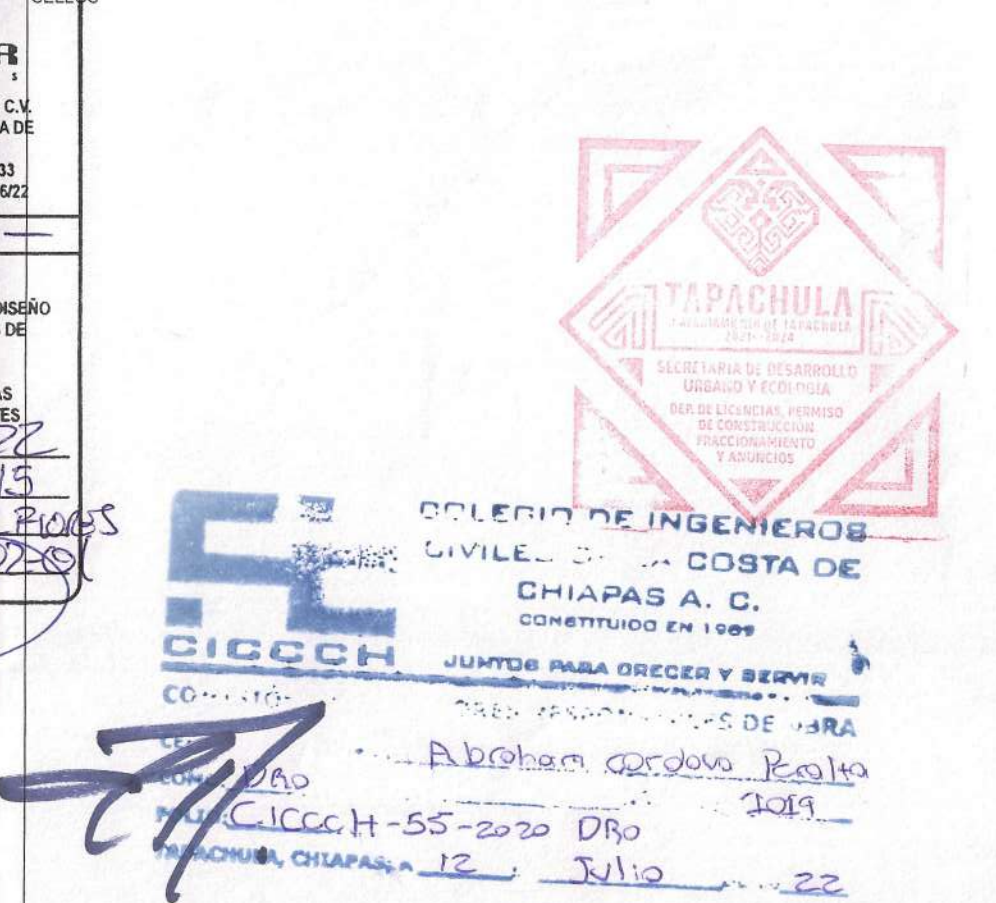

REV.	DESCRIPCION:	ELAB. POR:	RESPONSABLE:	FECHA:	FIRMA:	RESPONSABLE DEL PROYECTO Y DRO NOMBRE (ING. ABRAHAM CORDOVA PERALTA) CED. PROFESIONAL: 351270 FECHA DE EMISION: 17 DE DICIEMBRE DE 2001 DRO: 1019 FECHA DE ACTUALIZACION DRO: 12 DE ENERO DE 2022 VIGENTE HASTA 11 DE ENERO DE 2023	LOGO Y RAZON SOCIAL DEL CONSTRUCTOR:	TIPO DE ESTACION ESTACION DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIESEL Y GASOLINAS (URBANA) NUMERO DE ESTACION DE SERVICIO: E14453	DOMICILIO FISICO DE ESTACION 7A AV. SUR (PAR VIAL) ESQ. BOULEVARD INTERNADO No 11, M-2, LOTE-1, COL. TEOFILO ACEBO, TAPACHULA, CHIAPAS.	FECHA DE ELABORACION ABRIL-2022
						CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO NOMBRE (ING. EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ) CED. PROFESIONAL: 4624607 CO-19 FECHA DE ACTUALIZACION CO: 10 DE ENERO DE 2022 VIGENTE HASTA 11 DE ENERO DE 2023		RAZON SOCIAL: PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. DOMICILIO: 9a. NORTE No. 30 INT-2, TAPACHULA, CHIAPAS.		INDICADA
								CLAVE DE PLANO: AL-01	DESCRIPCION DEL PLANO: NIVELES DE ALUMBRADO EN ESTACION	REV: REV.-01