


1 AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) EN ESTACION DE SERVICIO

1:125

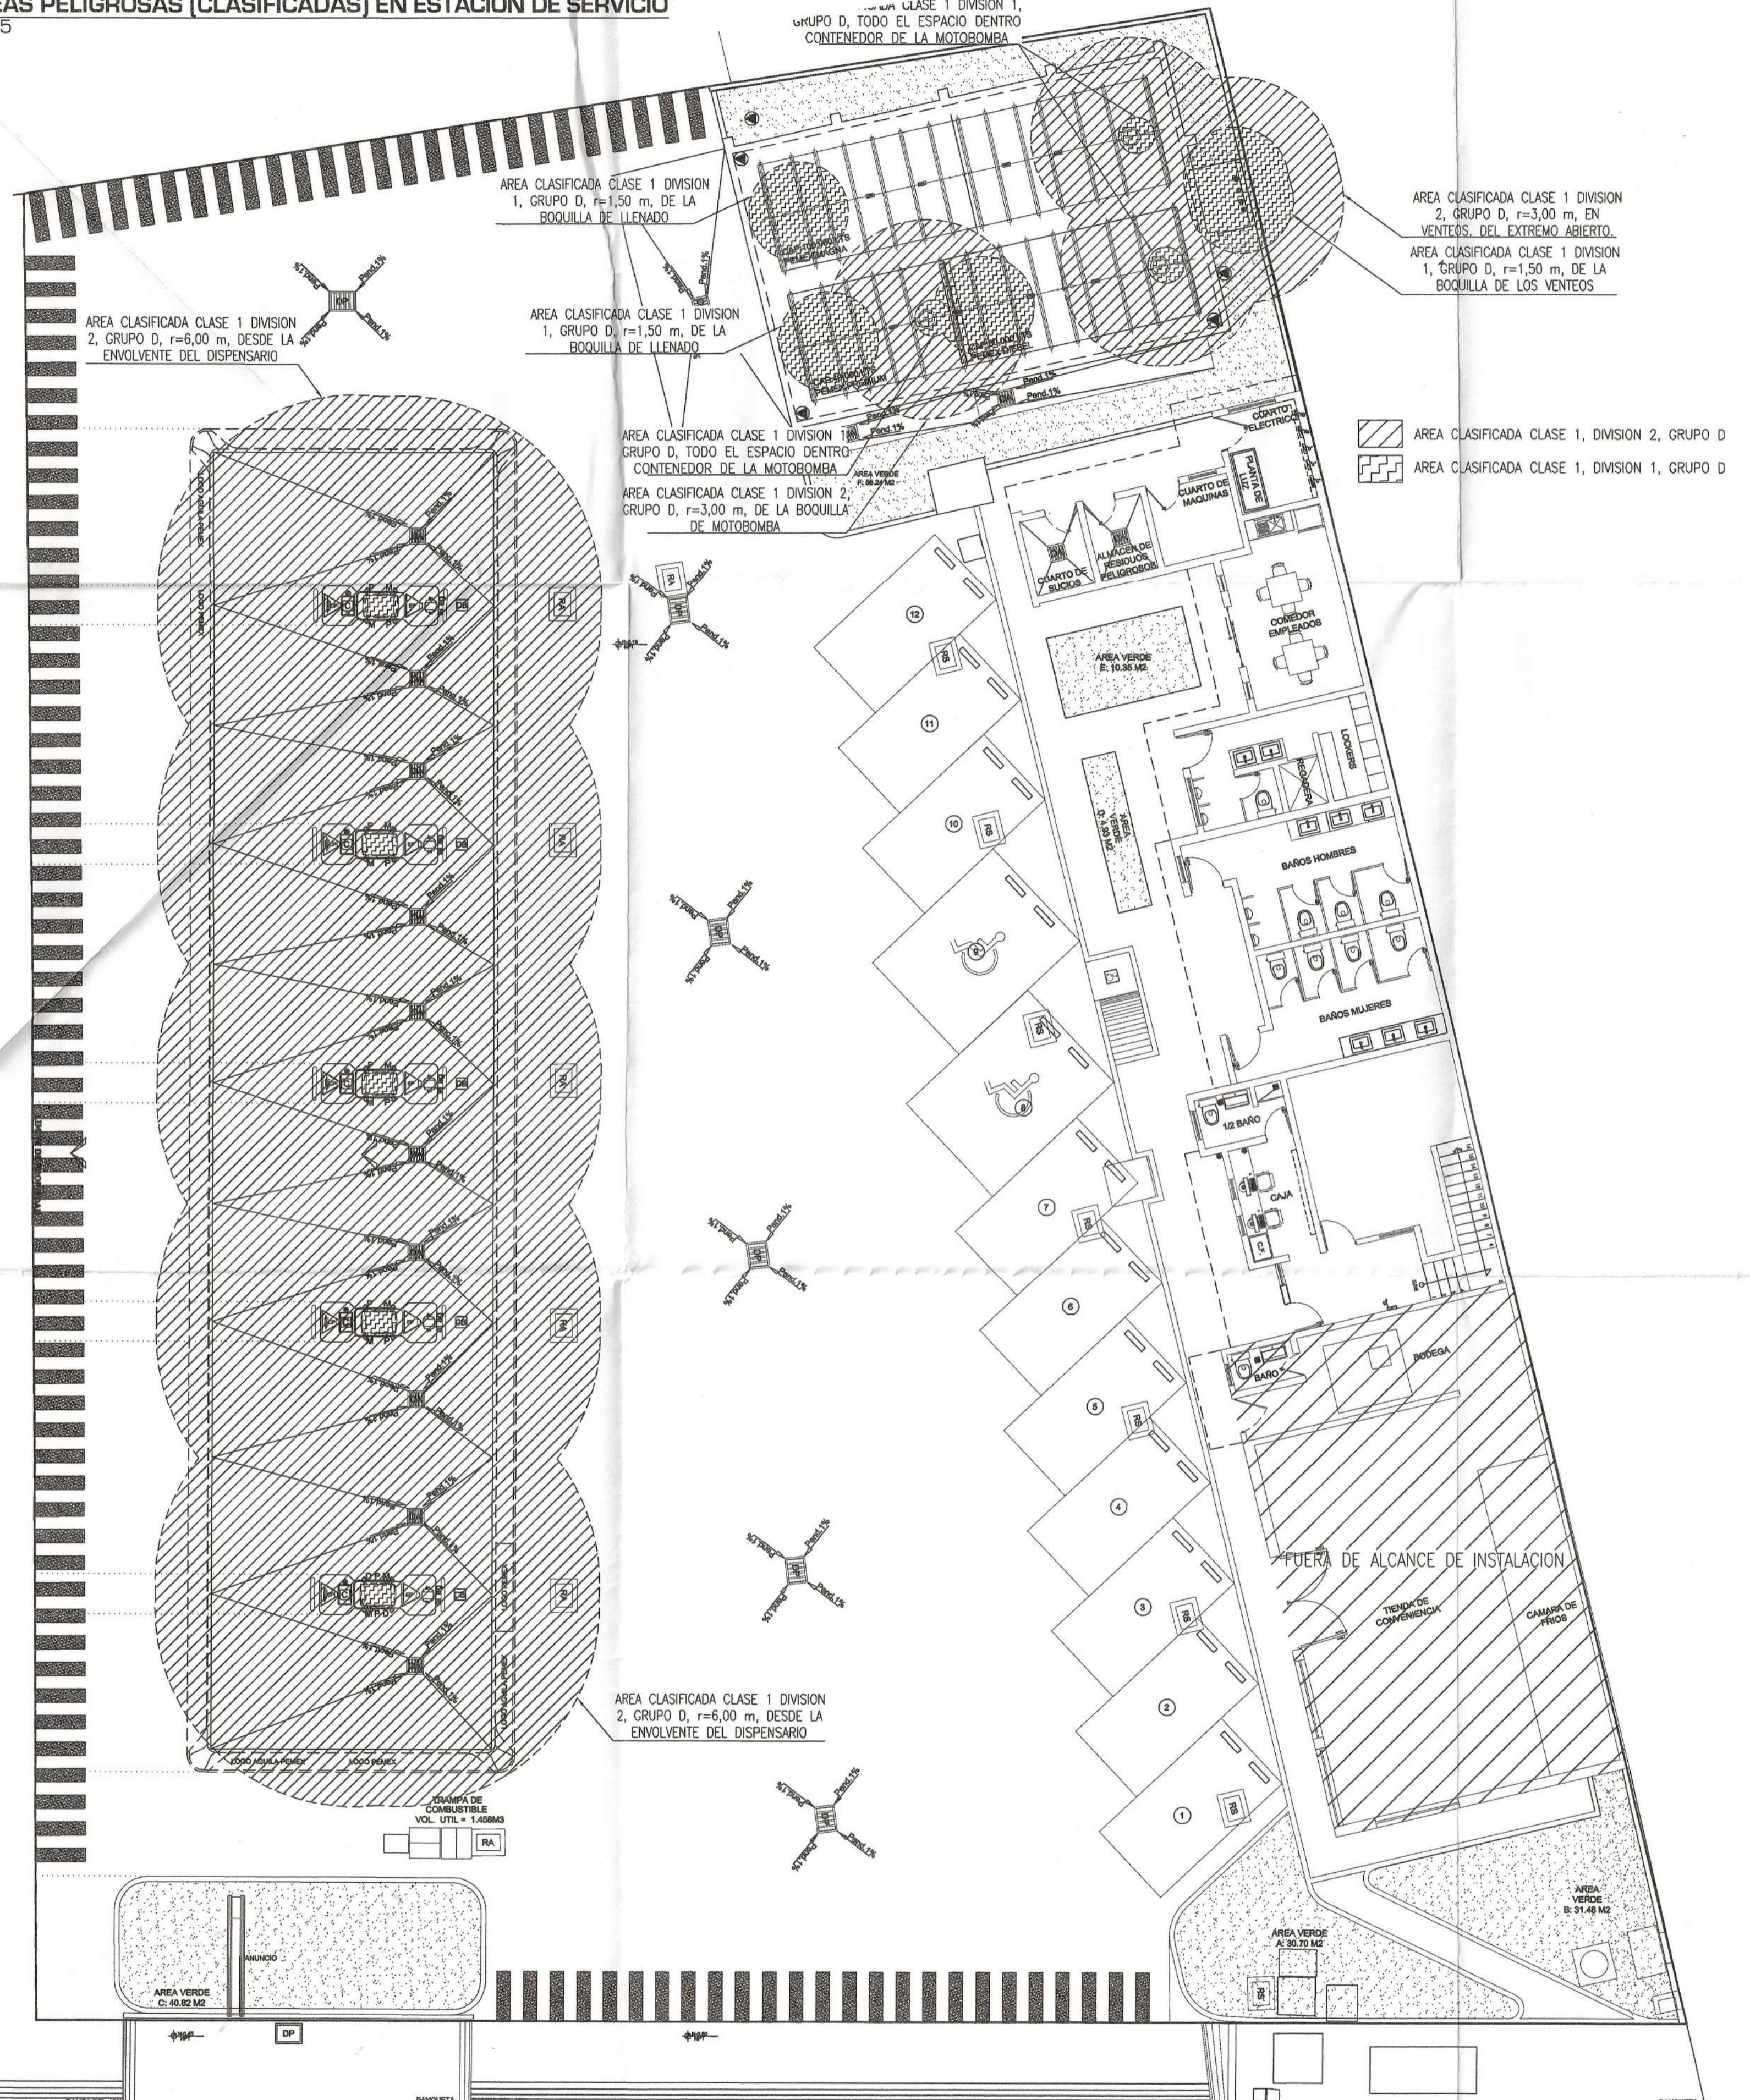

2 TABLA AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS)


CLASE I: ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS

AREA	DIVISION GRUPO D	EXTENSION DEL AREA PELIGROSA (CLASIFICADA)
SURTIDORES		
BAJO EL CONTENEDOR DEL SURTIDOR (DISPENSARIO)	1	TODO EL ESPACIO DENTRO Y BAJO DE LA FOSA DEL SURTIDOR O EL CONTENEDOR
DISPENSARIO	2	ALREDEDOR DE 45 cm DE LA ENVOLVENTE DEL DISPENSARIO O LA PARTE DE LA ENVOLVENTE DEL CONTENEDOR DEL DISPENSARIO QUE CONTIENE COMPONENTES PARA MANEJO DE LIQUIDOS QUE SE EXTIENDE HORIZONTALMENTE EN TODAS DIRECCIONES Y HACIA ABAJO A NIVEL DE PISO
EXTERIOR	2	HASTA 45 cm SOBRE EL NIVEL DE PISO, QUE SE EXTIENDE 6 m HORIZONTALMENTE EN TODAS LAS DIRECCIONES DESDE LA ENVOLVENTE DEL DISPENSARIO
TANQUE SUBTERRANEO		
EN EL INTERIOR DEL TANQUE	1	TODO EL VOLUMEN INTERIOR
BOQUILLAS DE LLENADO	1	TODO EL ESPACIO DENTRO DE UNA FOSA O UNA CAJA DEBAJO DEL NIVEL DE PISO, CUALQUIER PARTE QUE ESTE DENTRO DE UN AREA PELIGROSA (CLASIFICADA) DIVISION 1 O DIVISION 2, O DENTRO DE UN AREA PELIGROSA (CLASIFICADA) ZONA 1 O ZONA 2
	2	HASTA 40 cm POR ENCIMA DEL NIVEL DE PISO, QUE SE EXTIENDE 1,50 m HORIZONTALMENTE EN TODAS LAS DIRECCIONES DESDE CUALQUIER CONEXION HERMETICA DE LLENADO Y SE EXTIENDE 3 m HORIZONTALMENTE EN TODAS LAS DIRECCIONES DESDE CUALQUIER CONEXION ENROSCADA DE LLENADO.
TIENDAS, BODEGAS, BAÑOS		NO CLASIFICADA
VENTEO	2	DENTRO DE 3 m DE LA CARCASA, TERMINALES O TECHO DEL TANQUE
	1	DENTRO DE 1,50 m DE EXTREMO ABIERTO DE VENTEO, QUE SE EXTIENDE EN TODAS LAS DIRECCIONES
	2	ENTRE 1,50 Y 3,00 m DESDE EL EXTREMO ABIERTO DE VENTEO, QUE SE EXTIENDE EN TODAS LAS DIRECCIONES

* TODAS LAS FOSAS, TRINCHERAS, ZANJAS Y EN GENERAL, DEPRESIONES DEL TERRENO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS AREAS DE LAS DIVISIONES 1 Y 2, DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DE LA CLASE 1, GRUPO D, DIVISION 1.
* CUANDO LAS FOSAS O DEPRESIONES NO SE LOCALICEN DENTRO DE LAS AREAS DE LA CLASE 1, DIVISIONES 1 Y 2, COMO LAS DEFINIDAS EN EL PUNTO ANTERIOR, PERO CONTENGAN TUBERIAS DE HIDROCARBUROS, VALVULAS O ACCESORIOS, ESTARAN CLASIFICADAS EN SU TOTALIDAD COMO AREAS DE LA DIVISION 2.


ALZADO DE LA EXTENSION DE AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) EN DISPENSARIOS

5

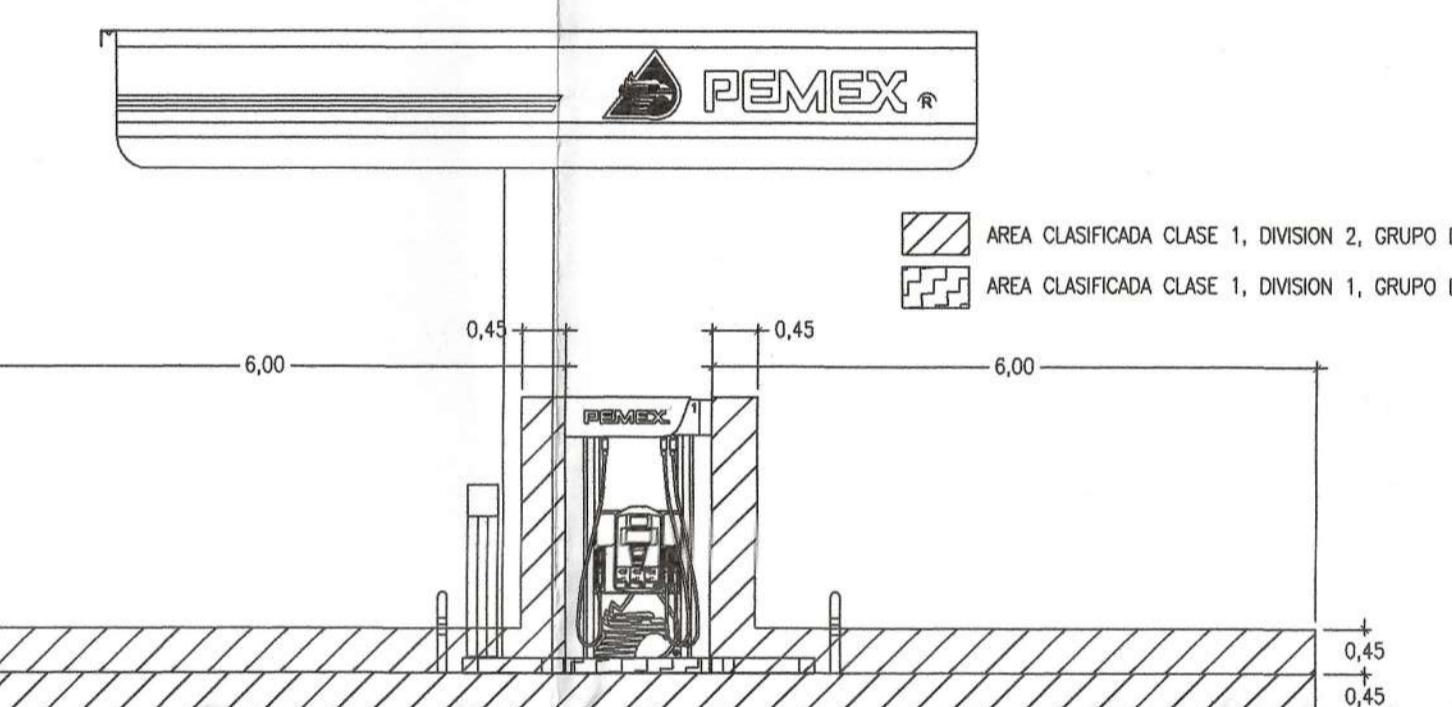

ALZADO DE LA EXTENSION DE AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) EN TANQUES Y VENTILOS

— 1 —

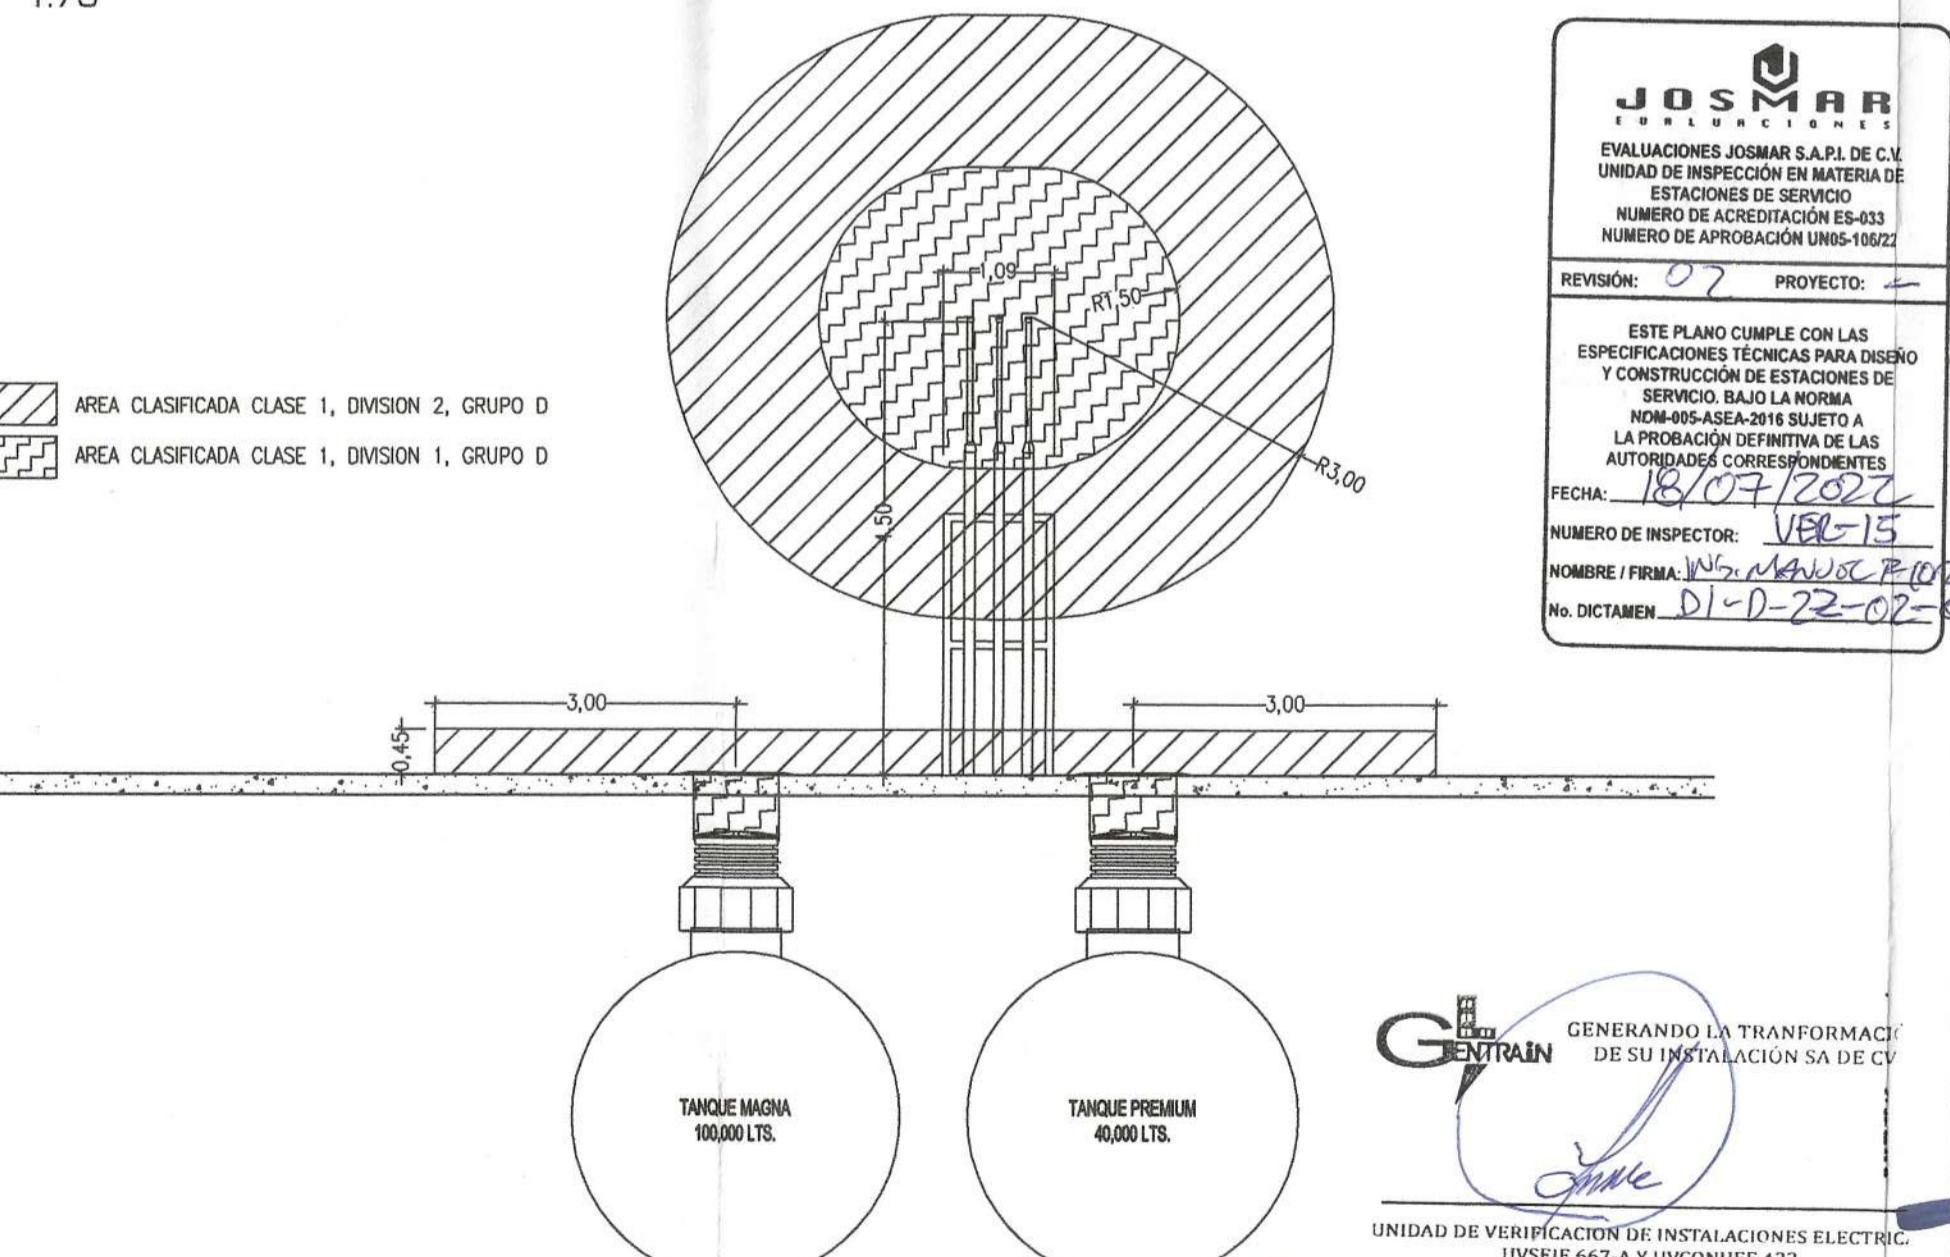

S DE LOCALIZACIÓN

7A AV. SUR (PAR VIAL) ESQ.
BOULEVARD INTERNADO No 11, MZ-2,
LOTE-1, COL. TEOFILO ACEBO,
TAPACHULA, CHIAPAS.

SUPERFICIE
2517.204 M²

CALLE INTERNADO

7a SUR

9a AVENIDA SUR

FERROCARRIL

LAS FLORES

GERANIO

VIENTOS DOMINANTES

N


Y ESPECIFICACIONES

CUADRO DE ÁREAS

UBICACIÓN	ÁREA	%
DE SERVICIOS ESTACION P.B.	2517.204 M2	100.00 %
DE OFICINAS P.A.	297.41	11.82%
O DE SUCIOS	118.87	4.72%
O DE RESIDUOS PELIGROSOS	5.75	0.23%
DE TECHUMBRE	5.33	0.21%
DE TANQUES	371.10	14.74%
DE ESTACIONAMIENTO	117.06	4.65%
DE BANQUETAS	173.00	6.87%
DE CIRCULACION	132.18	5.25%
VERDE TOTAL	1128.50	44.84%
	174.52	6.93%

	AREA VERDE	
AREA VERDE A	30.70	1.22%
AREA VERDE B	31.48	1.25%
AREA VERDE C	40.82	1.62%
AREA VERDE D	4.93	0.19%
AREA VERDE E	10.35	0.41%
AREA VERDE F	56.24	2.23%
TOTAL	174.52	6.93%

SELLOS

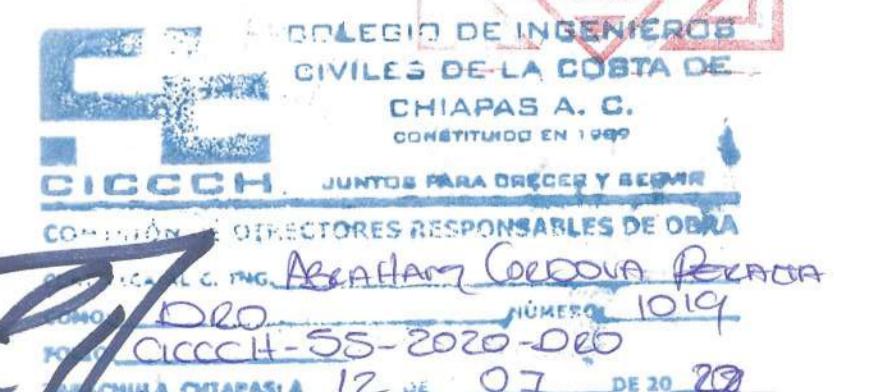

ESTACIÓN: ON DE SERVICIO PARA ENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y NAS. (URBANA) RO DE ESTACIÓN DE SERVICIO: E14453	DOMICILIO FÍSICO DE ESTACIÓN: 7A AV. SUR (PAR VIAL) ESQ. BOULEVARD INTERNADO No 11, MZ-2, LOTE-1, COL. TEOFIL ACEBO, TAPACHULA, CHIAPAS.
SOCIAL: LIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN: CALLE 30 INT-2, TAPACHULA, CHIAPAS.	
FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL-2022	
ESCALA: INDICADA	
REV.: REV.-01	
E-07	DESCRIPCIÓN DEL PLANO: AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) EN ESTACION DE SERVICIO